



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
„ЭЛЕКОНД“**

Ул. Калинина, д.3, г.Сарапул, Удмуртская Республика, 427968
Тел./факс (34147) 4-27-53, 4-32-48. E-mail: elecond@elcudm.ru, http://www.elecond.ru
ОКПО 07628635, ОГРН 1021800993752,
ИНН/КПП 1827003592/183801001

**Технические условия № 42-18\13.04.2023
на подключение к существующей системе
централизованного холодного водоснабжения**

Объект: «Производственный корпус «Тантал» АО «Элеконд» по адресу: г. Сарапул, ул. Калинина, 3б».

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения — существующий кольцевой трубопровод диаметром 160 мм из материала ПНД, расположенный с северной стороны объекта (см. схему). В точке врезки предусмотреть установку колодцев.


Максимальная допустимая нагрузка в точке подключения:

- на производственные и хозяйственно-питьевые нужды - 43,39 м³/сут.; 9,729 м³/ч;
- на пожаротушение — 35,8 л/с.

Для наружного пожаротушения предусмотреть использование существующих пожарных гидрантов — с северной стороны и с северо-восточной стороны объекта (см. схему).

Минимальное гарантированное давление в точке подключения 0,24 МПа (2,4 атм).

Схема расположения существующих сетей водопровода

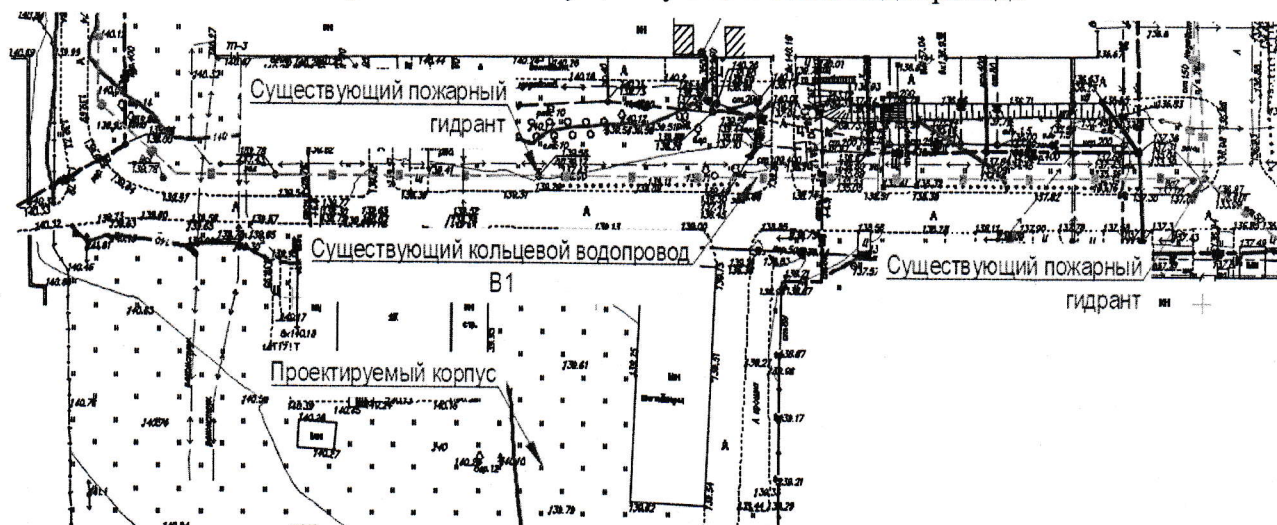

И.о. главного инженера АО «Элеконд»

А.В. Алабужев

Согласовано: Главный энергетик АО «Элеконд»

А.Л. Федоров