

Утверждаю:
Гл. инженер ООО «Огнеупор»
В.А.Бобылев
20.11. 2024г.

Технические условия подключения к существующей системе хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения
№2 от 14.11.2024 г.

Объект: Участок изготовления неформованных масс ООО «Огнеупор» (ПАО «ММК)

Адрес: 455019 г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, корпус лабораторно-конторский, кабинет 311.

Хозяйственно-питьевое-противопожарное водоснабжение объекта предусмотреть точку подключения от существующего чугунного трубопровода диаметром 150 мм колодец 2-38 (см. приложение 1).

Предусмотреть установку нового колодца (камеры) для обслуживания запорной арматуры пожарно-питьевого водопровода.

Расчетные нагрузки и количество пожарных гидрантов определить проектом согласно действующих норм от колодца 2-38.

Минимальное гарантированное давление в точке подключения – 0,6 МПа.

Определить и согласовать с заказчиком узел учета холодной воды в соответствии с номенклатурой средств измерений, применяемых при проектировании узлов учёта энергоносителей, интегрируемых в «АСУ Энергоучёт» ПАО «ММК». Разместить Узел учета в колодце 2-38.

Интегрировать узел учёта в существующую АСКУ ТЭР ООО «Огнеупор».

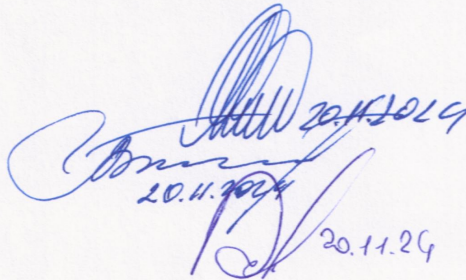
Прилагаемые материалы:

1. Приложение 1 — Схема пожарно-питьевой воды.

Энергетик

Гл. энергетик

Куратор проекта


20.11.2024
20.11.24

А.А.Лопатин

А.А.Башмаков

В.В.Распопов