



АО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания»

**ФИЛИАЛ
«ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

ул. Промышленная, 13, г. Хабаровск,
Российская Федерация, 680009

Телефон/факс: (4212) 59-91-59; 27-16-77

doc@khab.drsk.ru; <http://www.drsk.ru>

19.02.2026 № 04-01-15/1262

На № BG-255-267 от 28.01.2026

**Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Хабаровскому краю
Начальнику Главного управления
Гибадулину М.Г.**

Эл.почта: info@27.mchs.gov.ru

Факс:

Почтовый
адрес:

О возможности технологического присоединения

Уважаемый Матвей Галиевич!

По вопросу предоставления предварительных технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов в г.Хабаровск, ш.Матвеевское, уч.52а с максимальной мощностью 1750,0 кВт по классу напряжения 0,4 кВ сообщая следующее:

«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее Правила) определен порядок оформления документов по технологическому присоединению объектов. Выдача предварительных документов о технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций Правилами не предусмотрена, соответственно оформить запрошенные Вами документы филиал не имеет оснований.

Дополнительно сообщая Вам, что сети 0,4 кВ принадлежащие АО «ДРСК» в районе земельного участка по адресу: г.Хабаровск, ш.Матвеевское, уч.52а отсутствуют, а согласно п.8 Правил, для заключения договора **заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил.**

Так же обращаю Ваше внимание на то, что ранее, в 2014 году, для технологического присоединения объектов по адресу: г.Хабаровск, ш.Матвеевское, д.50а Вами построена распределительная сеть 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ ячейка № 4 и ячейка № 40 ПС 110 кВ ГВФ.

На сегодняшний день ПС 110 кВ ГВФ имеет резерв мощности и возможность увеличения мощности по существующим точкам присоединения (ячейка № 4 и ячейка № 40) на 1 750,0 кВт имеется.


Предлагаю Вам рассмотреть возможность присоединения строящегося объекта к собственным распределительным сетям 6/0,4 кВ.

МЧС России
Вх. № **B-255-692**
Дата: 19.02.2026

В случае, если Вами будет принято решение о присоединении строящегося объекта по адресу: г.Хабаровск, ш.Матвеевское, уч.52а к существующей распределительной сети 6/0,4 кВ от ПС ГВФ, необходимо направить в адрес АО «ДРСК» заявку на увеличение максимальной мощности, оформленную в соответствии с п.9,10 Правил.

Для удобства, бланки заявок вы можете найти на официальном сайте АО «ДРСК» drsk.ru, в разделе «Портал по технологическому присоединению».

И.о.директора

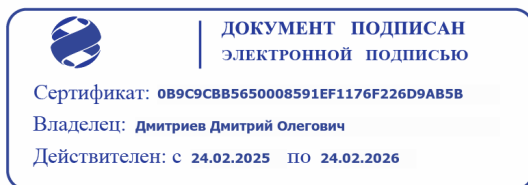

Д.О.Дмитриев