

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЛАДА»

390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.5
Р/с 40702810200000061840, К/с 30101810545374525113
в Росбанк филиал Акционерного общества «Т Банк» БИК 044525113
ИНН 6229047842 КПП 622901001 ОГРН 1046206009607

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ б/н от 02 июля 2026 г.

на водоснабжение проектируемого объекта:


**«Склад готовой продукции и сырья», расположенный по адресу:
г. Рязань, район Восточный промузел, 21, земельный участок с
кадастровым номером №62:29:0120003:101**

1. Настоящие технические условия выданы для разработки проектной документации на подключение «Склада готовой продукции и сырья» к централизованным сетям хоз. питьевого и пожарного водоснабжения.
2. В районе расположения «Склада готовой продукции и сырья» находятся сети хоз. питьевого водоснабжения, совмещенные с пожарным водопроводом, эксплуатируемые ООО «Эллада».
3. Выполнить подключение проектируемых сетей водоснабжения путем врезки в существующий водопровод ХВС из ПНД Ø160 мм, проходящий параллельно проектируемому зданию «Склад готовой продукции и сырья».
Давление в существующей сети — 0,3 МПа.
Место расположения водопровода указано на схеме №1.
4. Предусмотреть закольцовку тупиковых участков водопровода.
5. На врезке установить запорную арматуру.
6. Место врезки и прокладку водопровода от врезки до проектируемого здания «Склада готовой продукции и сырья», определить проектом и согласовать с Заказчиком.
7. Общее водопотребление, определить проектом.
8. Технические требования по противопожарному водоснабжению:
 - снабжение водой на наружное пожаротушение обеспечить от существующего противопожарного кольцевого водопровода (схема №1), при необходимости запроектировать дополнительные пожарные гидранты;
 - расход воды на пожаротушение и хозяйственные нужды — определить проектом.
 - на каждом вводе установить запорную арматуру и узел учета.
9. Проектом предусмотреть:
 - Узлы учета с комбинированными счетчиками воды на вводах в здание, с возможностью удаленной передачи показаний;

- мероприятия по обеспечению доступа к сетям и сооружениям для эксплуатации и обслуживания;
- решения по защите существующих инженерных коммуникаций при пересечении и сближении.


Срок действия настоящих условий включения 3 года.

Схема №1. План расположения хоз. бытовой и ливневой канализации на топосъемке.

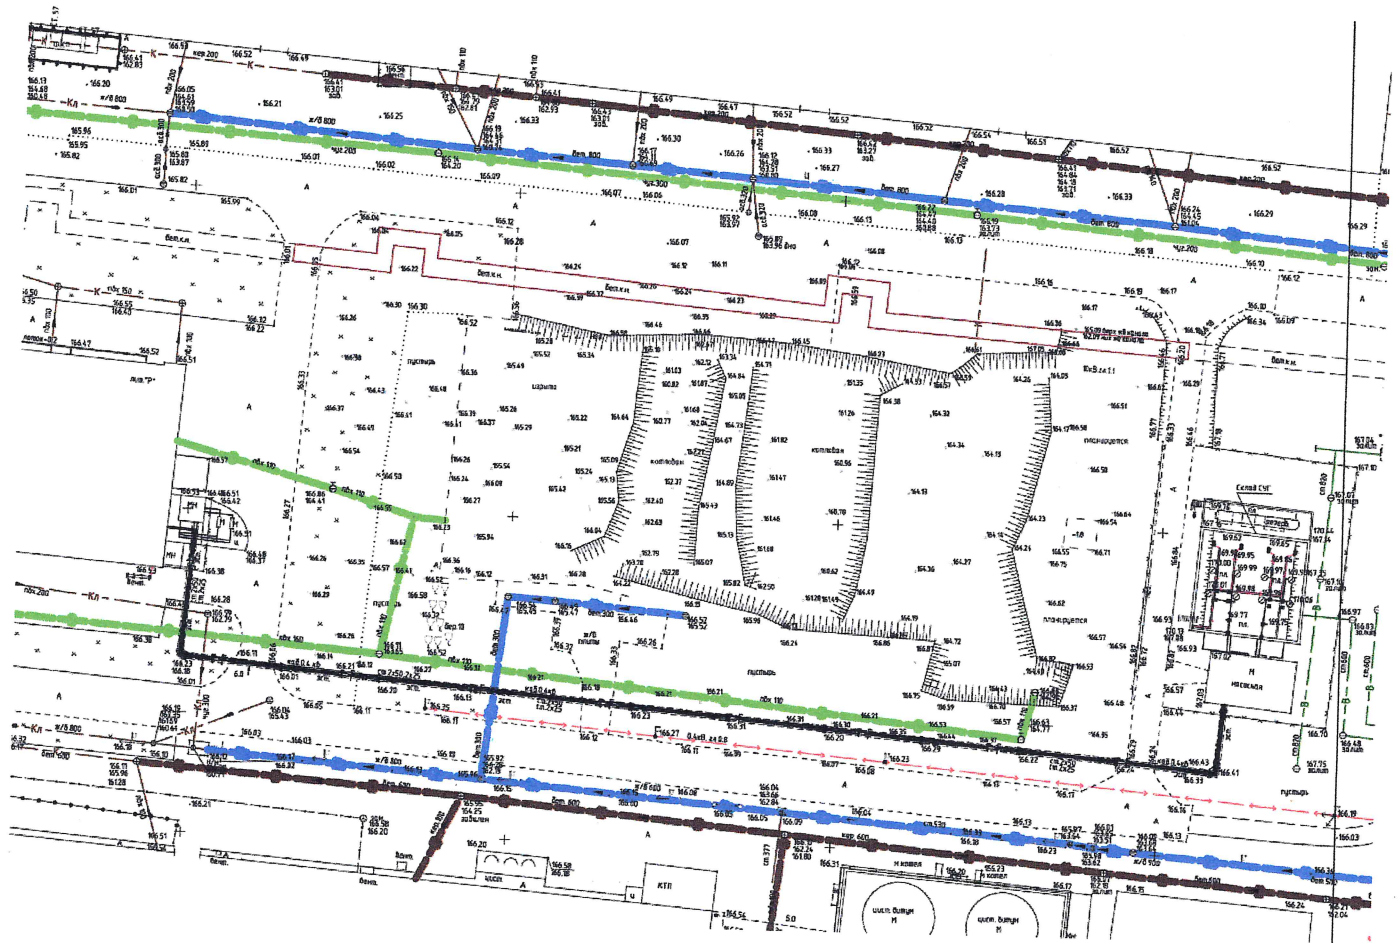

- В--- Хоз. питьевой водопровод, совмещенный с пожарным.
- К--- Хоз. бытовая канализация.
- Кл--- Ливневая канализация.

Представитель ООО «Эллада» по доверенности № 12012026/70399 от 12.01.2026 г.

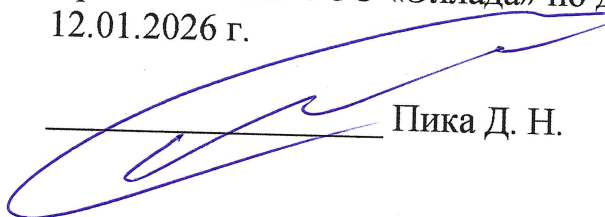 Пика Д. Н.