

исх. № 04-45
от "23" "03"

2026 г.

**Технические условия
на подключение к инженерным сетям
МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР**

объекта : "Центр досуга и творчества в с.п. Русскинская"

по адресу:

ХМАО-Югра, Сургутский район, д.Русскинская, ул.Ветеранов

ЗУ кн.86:03:0070202:1197

Взамен ранее выданным № 07-206 от 07.11.2025г.

Заказчик: МКУ УКС Сургутского района

Холодное водоснабжение:

1. Источник ХВС - ВОС -800 м³/сут.
2. Точка подключения -существующие сети водоснабжения ТК № -2-11 А(Точка т.1, см.прил.схему)
3. Фактический сводный напор в сети водопровода:
 $P_{хвс} (min) = 1,0 \text{ кгс/см}^2 \pm 0,5 \text{ кгс/см}^2$
4. Ориентировочное потребление холодной воды :
хоз.питьевое водоснабжение-1,598м³/сут
полив земельных насаждений - 0,906 м³/сут
на нужды ГВС - 1,088 м³/сут
5. Существующий диаметр в точке подключения В1 - 150мм.
6. Разработать проект подключаемого трубопровода ХВС в специализированной организации, имеющей свидетельство СРО.
7. Выполнить строительство подключаемого трубопровода согласно разработанного проекта.
8. Проектом предусмотреть:
 - 8.1. Установку стальной запорной арматуры (типа LD или аналог);
 - 8.2. Трубопроводы из оцинкованной трубы в изоляции ППУ, либо проложить совместно обратным трубопроводом теплоснабжения Т2.
 - 8.3. Диаметры подключаемых трубопроводов ХВС определить расчетом.
 - 8.4. от т.1 до т.3 предусмотреть увеличение диаметра и закольцовку сети ХВС с установкой пожарных гидрантов.
 - 8.5. Выполнить вынос сетей тепловодоснабжения от т.3 до т.2 (см.схему) попадающих в границы земельного участка застройки, с переподключением абонентов.
Согласовать с МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР проект выноса сетей, с последующим предоставлением исполнительной документации.
 - 8.6. Выполнить вынос сетей тепловодоснабжения от т.4 до т.5 (см.схему) попадающих в границы земельного участка застройки, с переподключением абонентов, либо изменить конфигурацию земельного участка.
Согласовать с МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР проект выноса сетей, с последующим предоставлением исполнительной документации.
 - 8.6. Углы поворотов и врезки в действующие трубопроводы из предизолированных фасонных трубоэлементов заводского изготовления.
 - 8.7. Установку узла учета ХВС (согласно статьи 13 ФЗ №261).
 - 8.8. При проектировании учесть сопротивление сетей для расчета потерь.
9. Проект согласовать МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
10. Прибор учета после монтажа и наладки сдать МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР, с составлением акта допуска в эксплуатацию узла учета и опломбированием.
11. Подключение сетей согласовать с МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.

Общие требования:

1. Подключение объекта к инженерным сетям теплоснабжающей организации выполнить на основании заключенного договора о подключении, а так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. № 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное Унитарное
предприятие**

**"ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБЪЕДИНЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

**ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1"**

Муниципального образования

Сургутский район

**628433 ХМАО-Югра, пгт.Белый Яр
ул. Набережная ,3**

по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

2. Работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры подлежат обязательному курированию специалистами МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР. О начале предстоящих работ извещать за 3 дня.
3. Обратную засыпку траншей с уложенными в них трубопроводами производить в присутствии представителей МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
4. Произвести опрессовку и промывку сетей в присутствии представителей МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
5. Восстановить благоустройство по окончании строительства инженерных сетей.
6. Предоставить данные геодезической съемки прохождения инженерных сетей объекта в МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
7. Заключение договора на предоставления услуг на период строительства и при вводе здания в эксплуатацию.
8. Инженерные сети для снабжения коммунальными услугами объекта обслуживаются предприятием-балансодержателем (собственником) сетей.
9. Подключение объекта к инженерным сетям МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР возможно после выполнения всех вышеперечисленных пунктов технических условий.
10. Один экземпляр исполнительной документации предоставить в МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
11. Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения три года с даты выдачи
12. Технические условия без приложения - схемы считаются не действительными.

Технические условия действительны 3 года

Заместитель главного инженера



М.В. Рыбалкин

Согласовано:

Начальник ПТО: Носырова Р.И.



Исполнитель:


инженер ПТО: Крутовская О.М.

тел. 777-000 (доб. 4-148)

Приложение к техническим условиям на подключение к сетям МУП "ТО УТВиВ №1" МОСР
 В дополнении к исх. № 07-_____от"_____"_____2026г.

СХЕМА подключения объекта: " Центр досуга и творчества с.п.Русская "

Кадастровый номер 86:03:0070202:1197

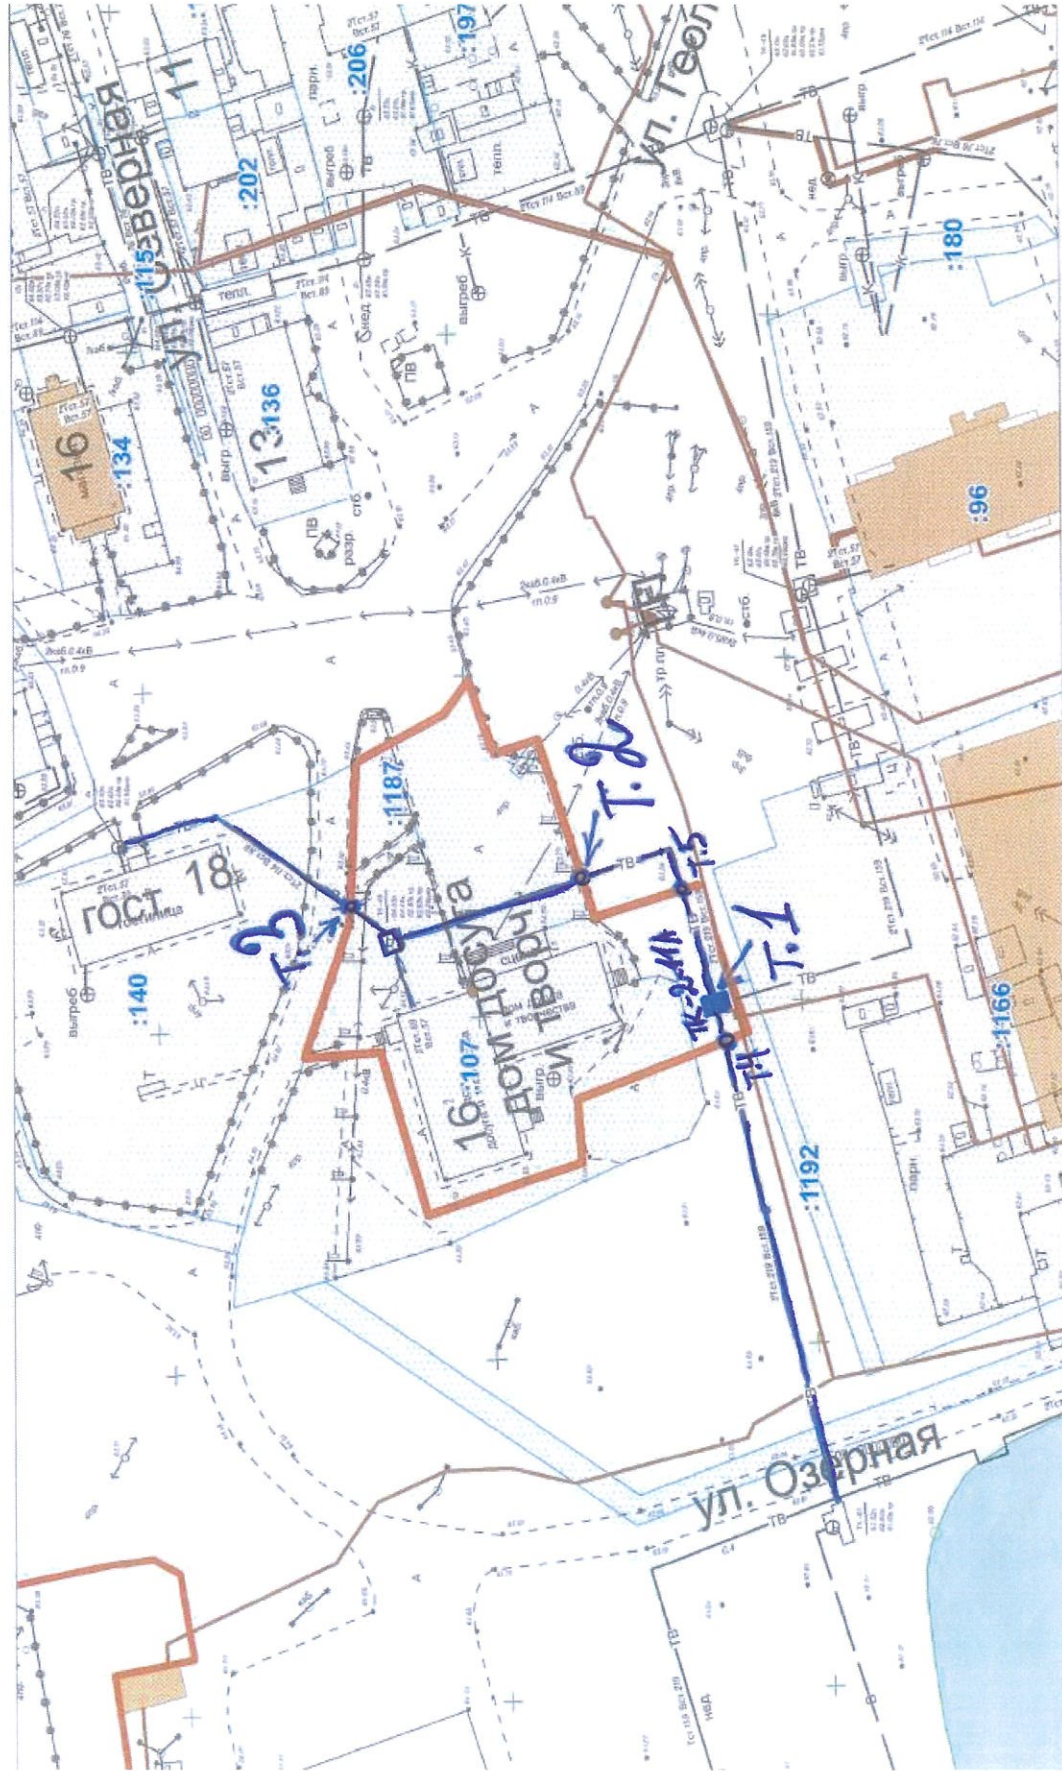

- т.1. - точка подключения к сетям теплоснабжения
- от т.3. до т.2. - вынос сети ТВС
- от 4 до т.5-вынос сети ТВС либо изменить конфигурацию земельного участка