

"ВОДОКАНАЛ"

ИНН 6633022877
КПП 663301001
ОГРН 1146633001393
E-mail: Vodocanal_bgd@mail.ru

Юридический адрес:
623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Мира, 11
тел/факс 8(34376)-5-71-66

№ 376

«04» марта 2021 г.

Главе ГО Богданович

П.А. Мартянову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение к сетям водоснабжения

Заказчик: Администрация ГО Богданович

Наименование объекта и его адрес: Котельная по адресу: ул. Ленина (кадастровый номер земельного участка 66:7:1002013:1471) (между Администрацией ГО Богданович и ул. Ленина д.7)
Подключение к централизованной системе водоснабжения производится в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а так же иных действующих НТД.

1. Источник водоснабжения – Водозаборные сооружения населенного пункта
2. Разрешённый максимум водопотребления -700 м3/сут.; - 50м3/час.
3. Располагаемый напор в точке подключения – 20 м.
4. Предполагаемая точка подключения к сетям водоснабжения : Проектируемые водопроводные колодцы на ул. Мира и ул. Советская.
5. Материал подключаемого трубопровода должен быть стоек к коррозии. Диаметр подключаемого водопровода, его марка и тип определяются проектом и должны быть согласованы с МУП «Водоканал».
6. В случае присоединения к сетям, не принадлежащим МУП «Водоканал», точку и условия подключения согласовать с владельцем сетей, выполнить обустройство водопроводного колодца с установкой запорной арматуры (вентиль).
7. Материал подключаемого трубопровода должен быть стоек к коррозии. Диаметр подключаемого водопровода, его марка и тип определяются проектом и должны быть согласованы с собственником сетей.
8. На вводе в здание, в доступном для контроля и обслуживания месте установить запорную арматуру и узел учёта.
9. Узел учета должен быть выполнен в соответствии с требованиями, перечисленными в технических условиях на установку узла учета. Технические условия на установку узла учета Заказчику необходимо получить в МУП «Водоканал».
10. Оборудования, трубопроводы и материалы использованные при прокладке водопровода и относящиеся к уличным сетям водоснабжения, Заказчик обязуется безвозмездно передать на баланс в МУП «Водоканал».


11. До начала проведения земляных работ согласовать инженерные сети с собственниками сетей.
12. Для осуществления технического надзора и составления акта на скрытые работы, вновь проложенные сети предъявить для осмотра представителю собственника сетей.
13. Всю исполнительную документацию, на вновь монтируемую сеть и устройства, установленные на ней, необходимо предоставить для согласования в МУП «Водоканал».
14. Подключение к сетям централизованного водоснабжения будет произведено после:
 - предоставления всего необходимого перечня исполнительной и проектной документации;
 - выполнения настоящих технических условий;
 - заключения договора на отпуск воды с МУП «Водоканал».
15. Врезка в существующие сети городского водопровода производится персоналом МУП «Водоканал». Дата и время подключения необходимо согласовать с диспетчером, тел. 5-13-23.
16. Настоящие технические условия действительны в течение 2 лет.

Директор МУП «Водоканал»

А.П. Афонасьев

Настоящие ТУ получил _____ (_____) дата _____

Схема присоединения
по адресу г.Богданович, ул. Ленина
(кадастровый номер земельного участка
66:7:1002013:1471) к сетям водоснабжения

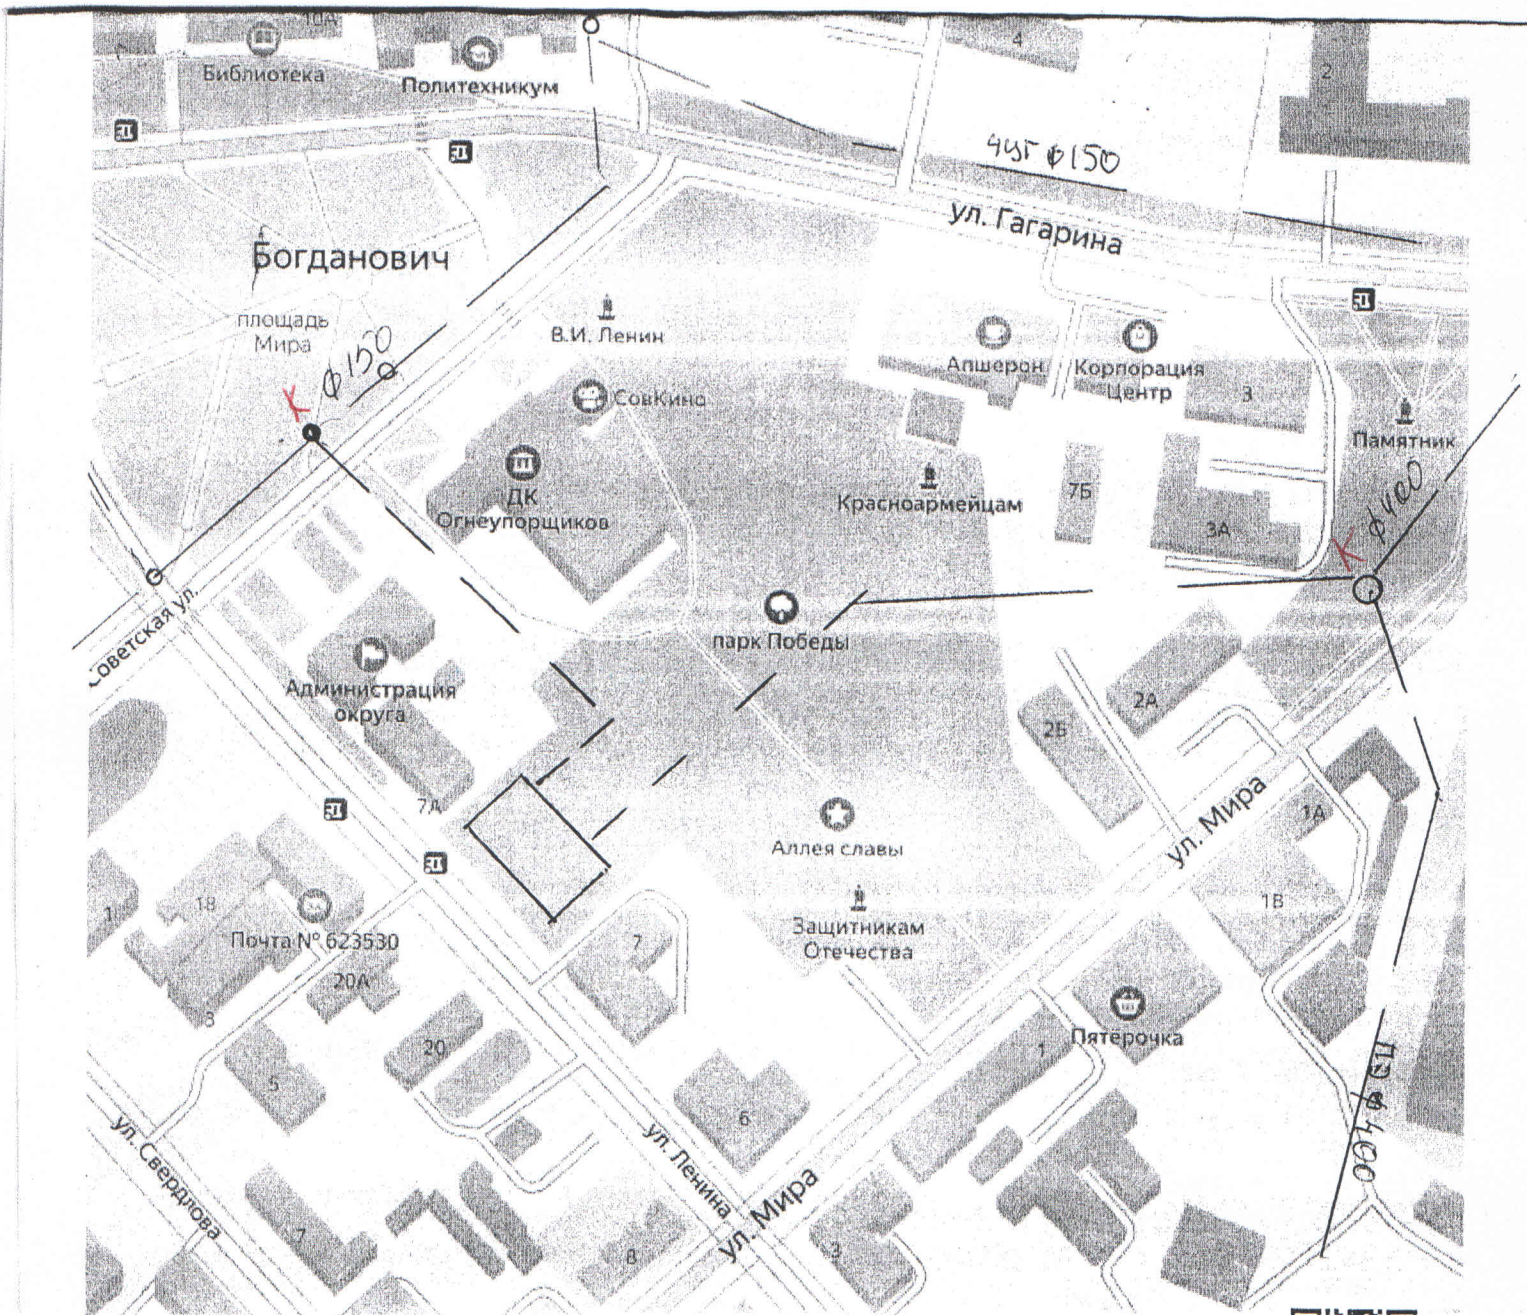

Директор МУП «Водоканал»

А.П. Афонасьев