


# Кабельные подключения блока

Блок управления ACW UV-1R1R-V

Блок управления

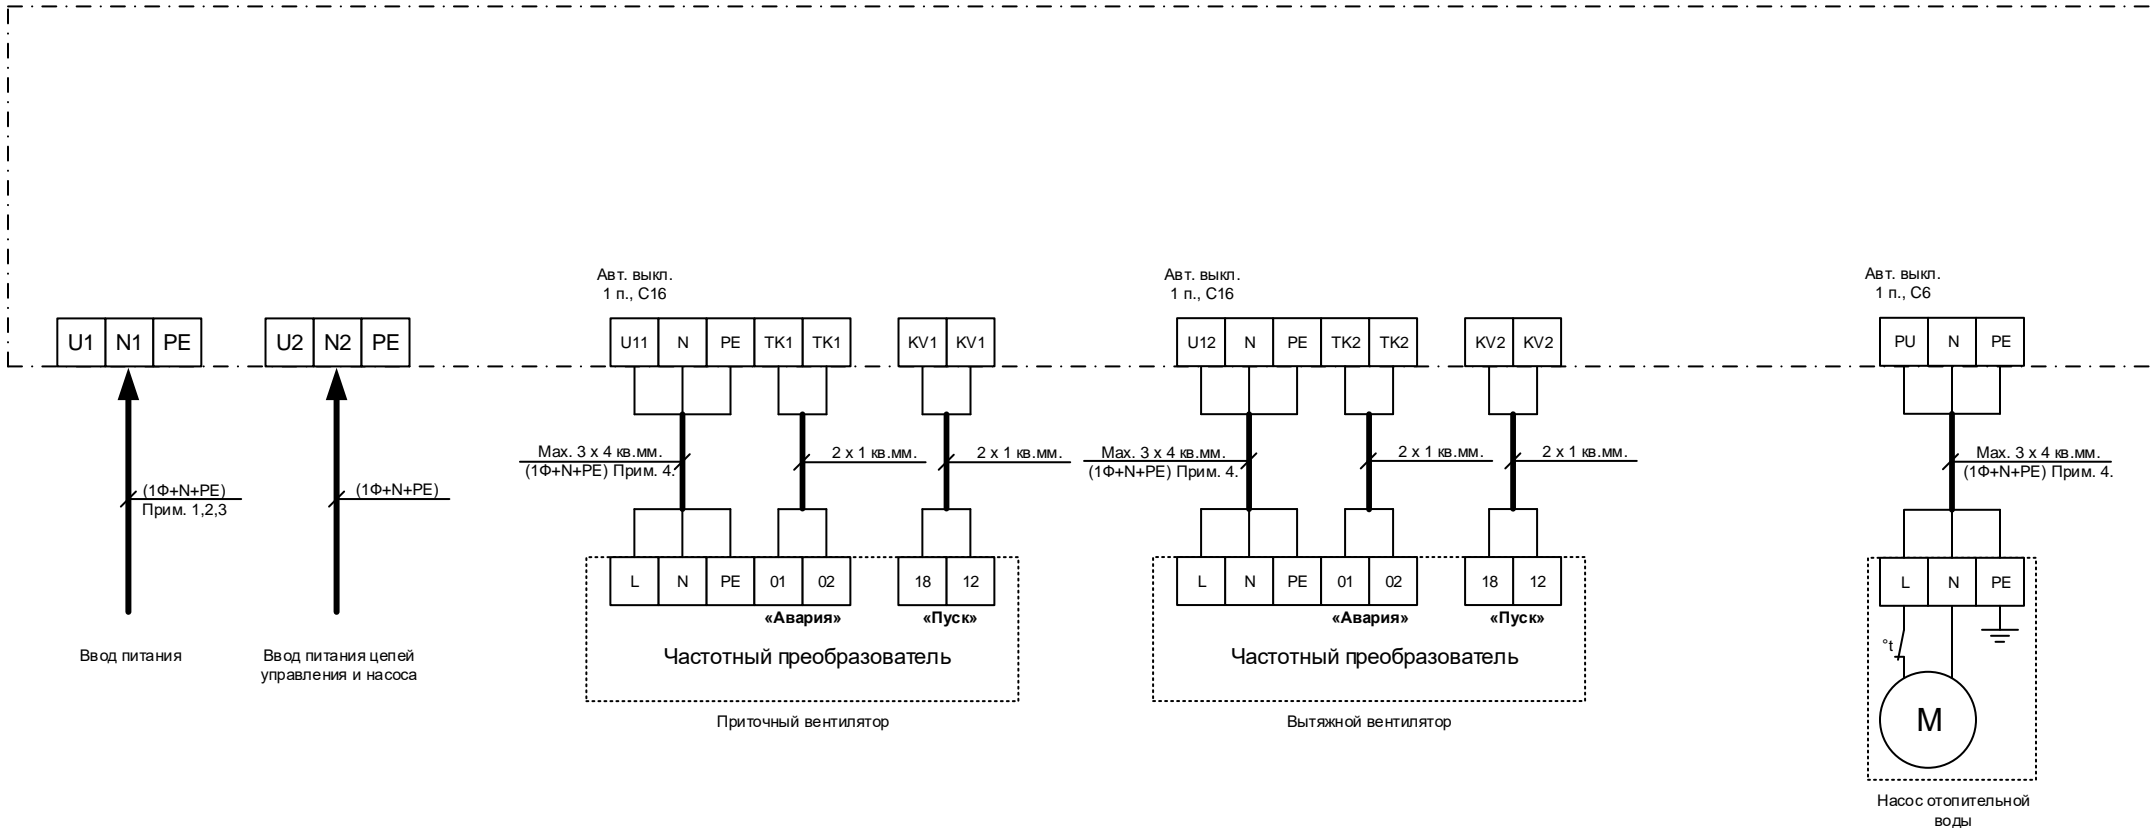



Примечания:

1. Вводной рубильник: 40 А
2. Макс. сечение фазных жил: 25 кв.мм.
3. Макс. сечение проводников N, PE для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77: 25 кв.мм.
4. Указано сечение для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77.

# Кабельные подключения блока

Блок управления ACW UV-1R1R-V



Блок управления

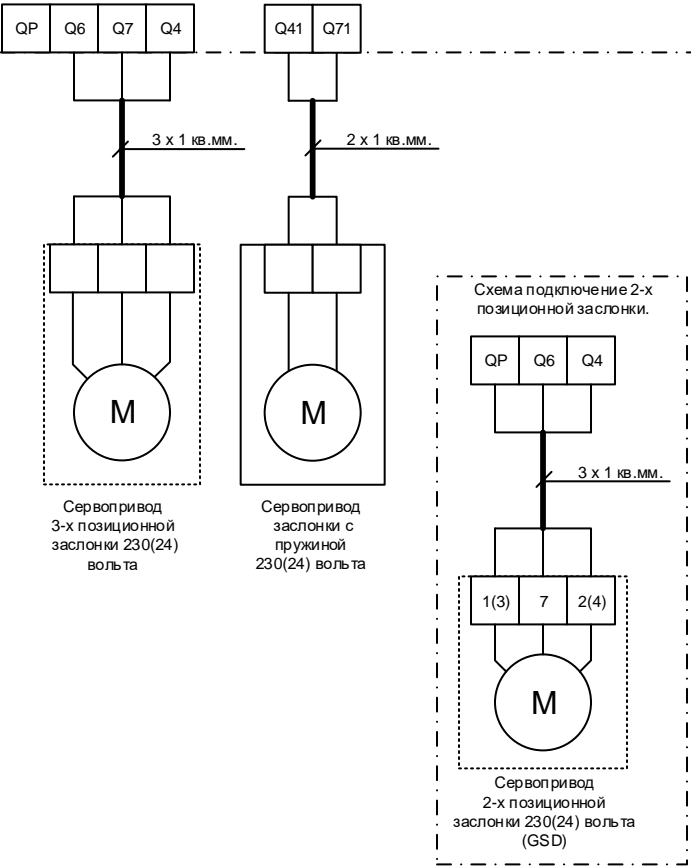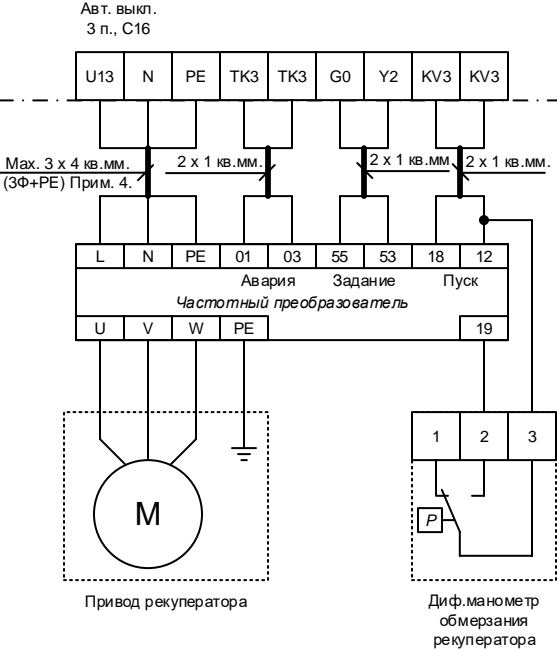

# Кабельные подключения блока

Блок управления ACW UV-1R1R-V

Блок управления

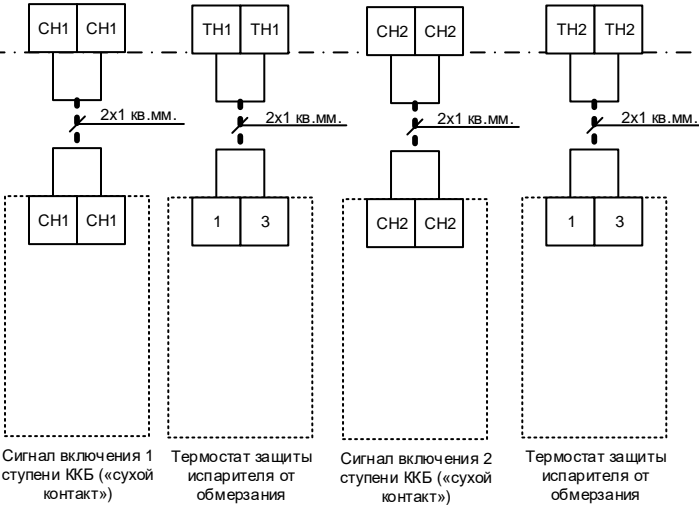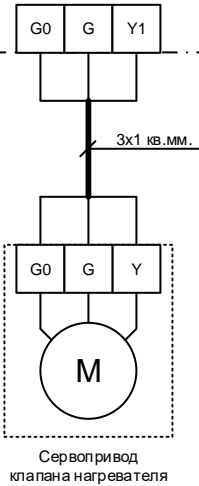

# Кабельные подключения блока

Блок управления ACW UV-1R1R-V

Блок управления

