

ВИД А ДО РЕКОНСТРУКЦИИ М 1:25



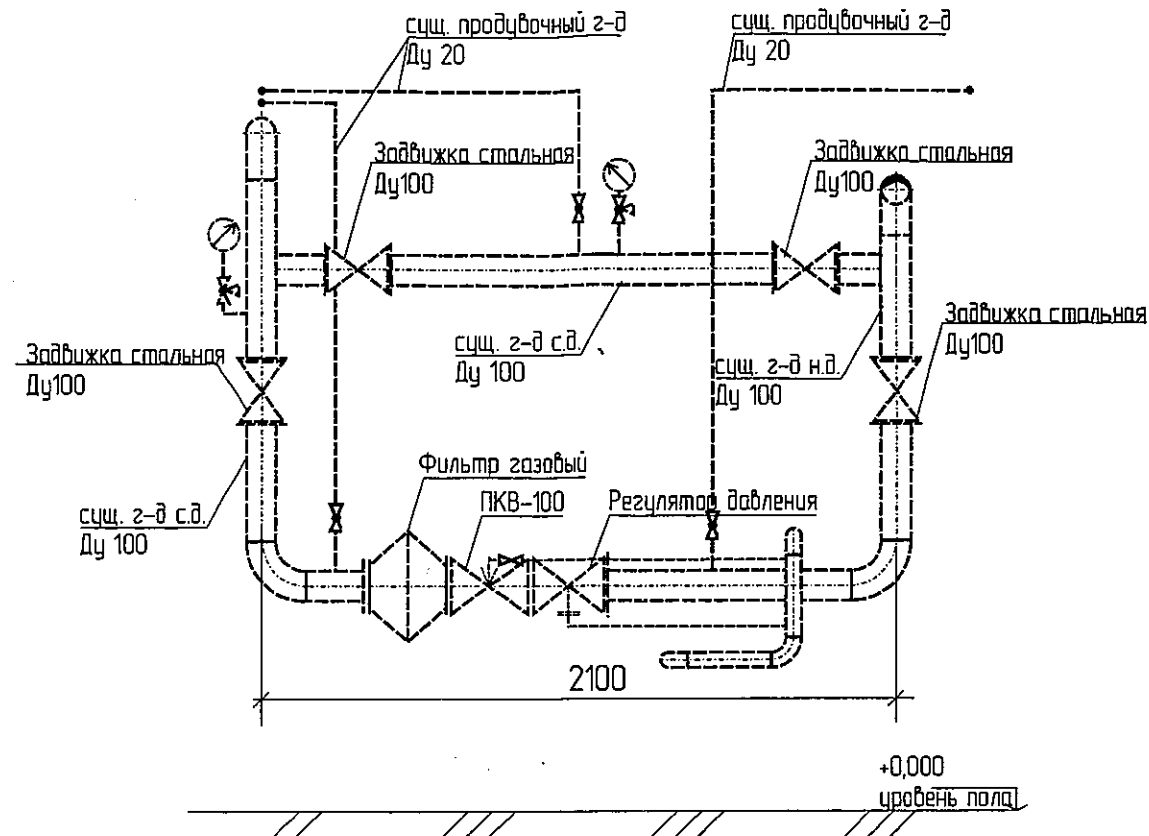


СХЕМА ГАЗОПРОВОДА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

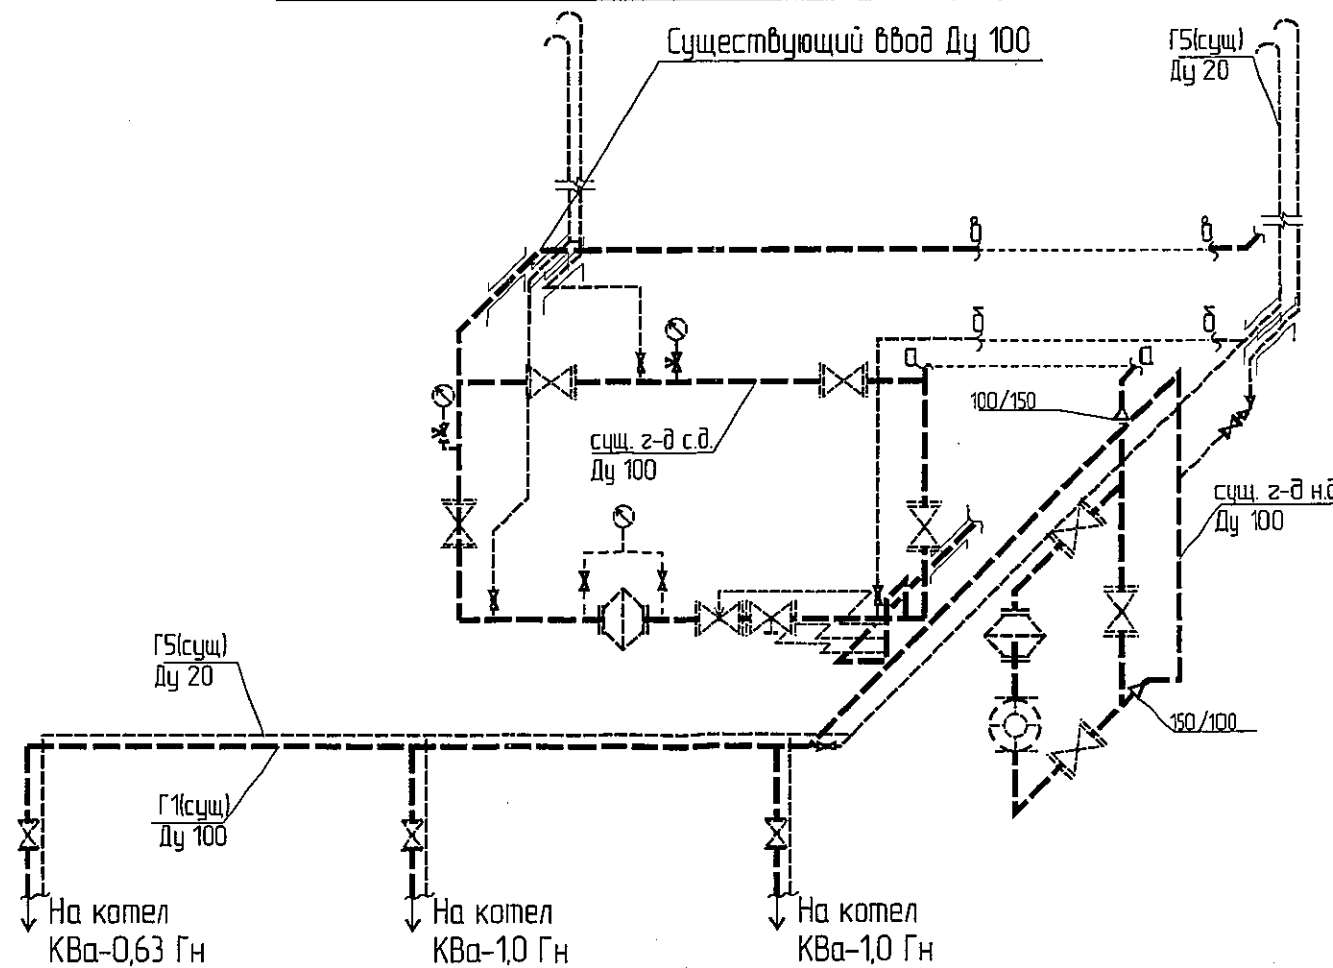

ВИД В ДО РЕКОНСТРУКЦИИ М 1:25

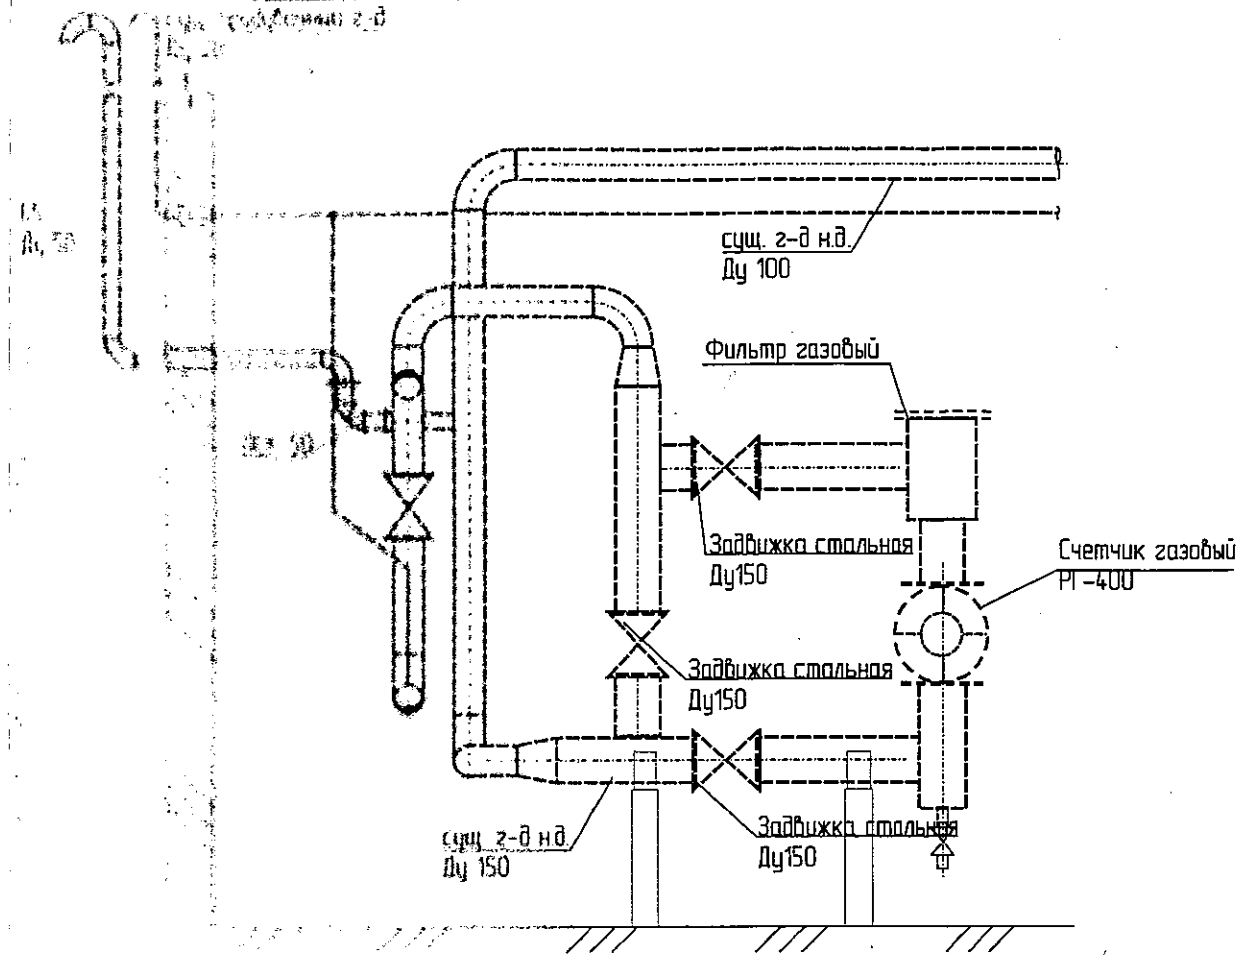

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№

1506-18-2010-ГСВ			Техническое перевооружение узлов учета расхода газа котельной дирекции по теплоснабжению-структурного подразделения Приоблжской железной дороги, филиала ОАО «РЖД»		
Котельная НОД г. Саратов, 1-й Станционный пр-д, 14			Стация	Лист	Листов
Виды А, Б до реконструкции			РП	4	8
			ООО «ПКП «Теплосфера»		